



SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

Nr.38/26.02.2026

In atenta Comitetului director, Consiliului medical, Consiliului etic si a CMCSS

Subiect: analiza privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție

Scop: Stabilirea masurilor pentru prevenirea riscurilor de coruptie

Set de date utilizat:

- Rată de participare: **83%**
- Tip analiză: cantitativă, descriptivă

Sinteză analitică a rezultatelor

Analiza datelor indică existența unui **nivel mediu spre ridicat de cunoaștere** a măsurilor preventive anticorupție, cu diferențe semnificative între:

- cunoașterea generală a legislației și
- cunoașterea aplicării concrete (proceduri, canale de raportare).

Elemente pozitive identificate:


- Grad ridicat de asumare a responsabilității individuale (**86%**)
- Nivel bun de cunoaștere a legislației (**64%**)
- Familiarizare majoritară cu Codul de etică (**88%**)

Vulnerabilități identificate:

- Participare redusă la instruirii anticorupție (**doar 46%**)
- Nivel insuficient de cunoaștere a procedurilor interne (**46% slab sau inexistent**)
- Informare incompletă privind canalele de raportare (**38% nu le cunosc**)

Structura respondenților după funcție

- Funcții de execuție: **80%**
- Funcții de conducere: **20%**

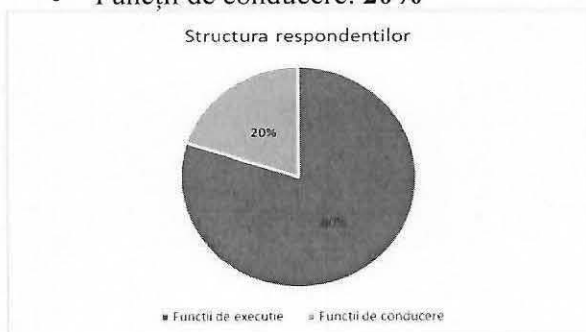


Interpretare:

Eșantionul este preponderent format din personal de execuție, ceea ce oferă o imagine relevantă asupra nivelului de cunoaștere la nivel operațional.

Grafic 2 – Nivelul de cunoaștere a legislației anticorupție

- Foarte bine / Bine: **64%**
- Parțial: **26%**
- Deloc: **10%**

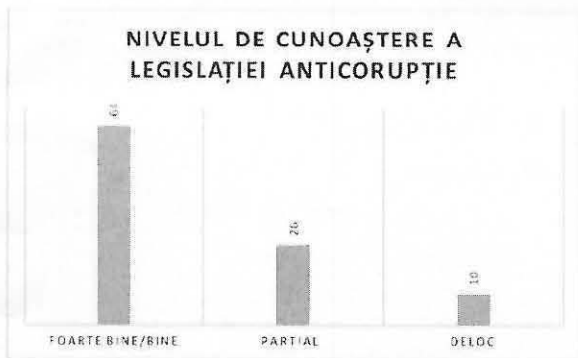


Interpretare:

Deși majoritatea angajaților au un nivel satisfăcător de cunoaștere, aproape o treime necesită consolidare prin informare și instruire.

Grafic 3 – Cunoașterea procedurilor interne anticorupție

- Familiarizați / Foarte familiarizați: 54%
- Puțin familiarizați: 32%
- Deloc familiarizați: 14%

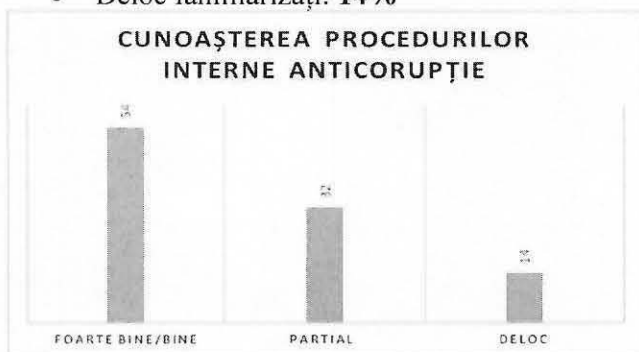

Interpretare:

Se evidențiază o vulnerabilitate instituțională legată de aplicarea practică a măsurilor preventive.

Grafic 4 – Cunoașterea canalelor de raportare

- Cunosc canalele de raportare: 62%
- Nu cunosc canalele de raportare: 38%



Interpretare:

Procentul ridicat al angajaților care nu cunosc canalele de raportare indică un risc în gestionarea faptelor de corupție.

Grafic 5 – Participarea la instruirii anticorupție

- Au participat: 46%
- Nu au participat: 54%



Interpretare:

Mai mult de jumătate dintre angajați nu au beneficiat de instruirii recente, ceea ce afectează nivelul de conformare.

Grafic 6 – Percepția asupra eficienței măsurilor anticorupție

- Contribuie în mare măsură: **68%**
- Contribuie în mică măsură: **22%**
- Nu contribuie: **10%**

Interpretare:

Percepția generală este pozitivă, însă există spațiu pentru creșterea încrederii în eficiența măsurilor implementate.

Concluzie:

Evaluarea realizată evidențiază un **nivel general mediu spre ridicat de cunoaștere** a măsurilor preventive anticorupție în rândul angajaților, precum și o **atitudine favorabilă față de principiile de integritate**.

Cu toate acestea, analiza relevă **vulnerabilități operaționale** semnificative, în special în ceea ce privește:

- cunoașterea procedurilor interne,
- informarea privind canalele de raportare,
- participarea la instruirii anticorupție.

Pentru consolidarea culturii organizaționale de integritate, se impune **trecerea de la informare generală la instruire aplicată**, precum și îmbunătățirea comunicării interne privind mecanismele de prevenire și raportare.

Implementarea recomandărilor formulate va contribui la **reducerea riscurilor de corupție** și la **creșterea nivelului de conformare și responsabilitate instituțională**.

Responsabil Integritate / SNA

Nume și prenume: Dr.Mailat Cristina

Funcția: Director Medical

Semnătura:



Transmiterea catre partile interesate:

Comitet director, prin:

Manager (informare, aprobare):Cj.Florea Petri

Consiliul medical (informare), prin:

Directorul medical: Dr.Mailat Cristina

Consiliul Etic (informare, aviza [redacted] ri, dupa caz):
Presedinte: Dr. Ghica Cristina

CMCSS (informare, monitorizare masuri), prin:
RMC: Ref. de spec. ec. Tudor A [redacted]